

Voedingskabels aansluiten voor pompputten en schakelkast Multi-Control

Multi-Control (profesional)

Mono 1 x 230V (alleen voor 1 x 230V pomp) afzekeren 1 x 16A

Mono 1 x 400V (voor 1 x 400V pomp) afzekeren 3 x 16A

Duo 1 x 230V (alleen voor 2 x 230V pompen) afzekeren 1 x 16A

Duo 3 x 400V (voor 2 x 400V pomp) afzekeren van de pompen min 3 x 16A max. 3 x 25A

Voedingskabels pompen

POMA, PNI, 50UT0.4 50UT0.8 DGB150 (230V) 3 x 1,5mm²

8BE, 8CE, 15BE, 15CE, 22BE, 22CE, 37BE, 37CE, 55BZ (400V) 4 x 2,5mm²

SITA 200 SITA 300 SITA 500, SATQ KL-AT 7 x 2,5mm²

SATV75 SATV150 SAT100/D SAT150/D SAT200/D 4 x 1,5mm²


Sensor 4 – 20Ma

Sensor zelf heeft standaard 8 draden + luchtslangetje, waarvan er maar 2 aangesloten hoeven te worden.

Aansluiten draden: bruine (+) groen (-) potentiaal afhankelijk

Inclusief luchtslangetje (bij verlengen luchtslangetje buiten de gietdoos brengen)

Eventueel verlengen (tot 250m) met 2 x 0,75mm²

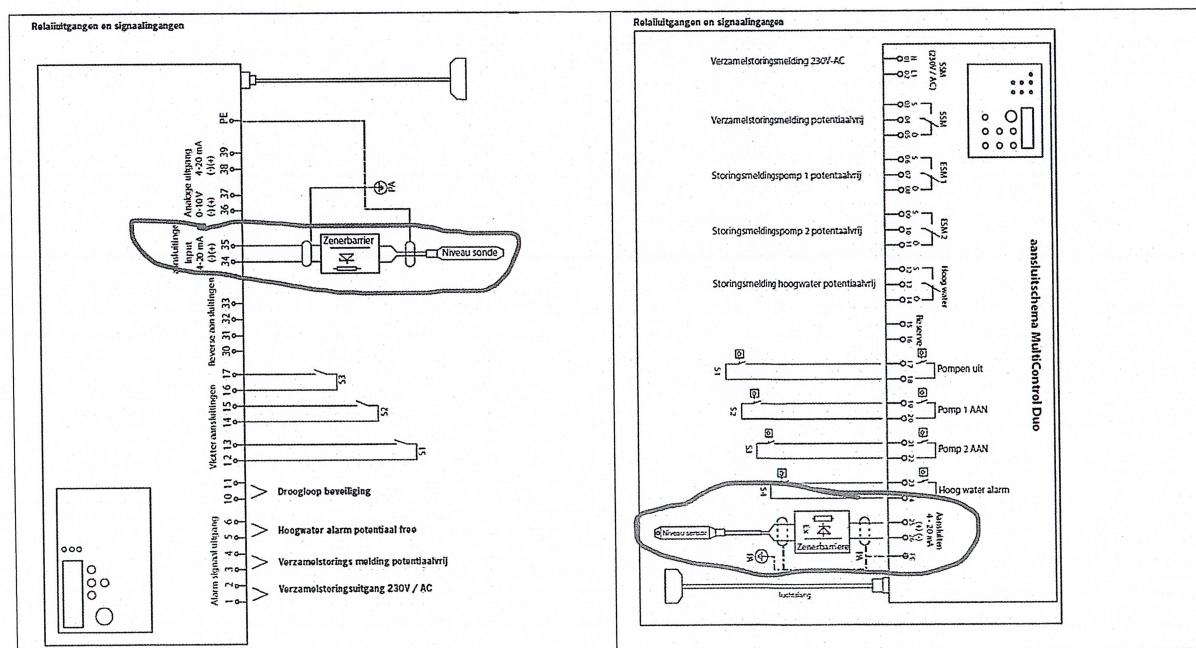

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem

Tel. 0314 368280
www.aco.nl

K.v.K. Arnhem 09039777
B.T.W.nr. NL001296231B01
Een exemplaar van de
algemene voorwaarden zullen
wij op verzoek toezenden.

IBAN/SEPA NL48ABNA0533039819
BIC nr. ABNANL2A



FSC
Papier van
duurzaam
beheerde bossen.